

BRUNNER SYSTEM ACCUMULATORUGN




BSO 02 Tunnel med HKD 2.2 Tunnel

Uppdaterad: 2019-10-25



BRUNNER[®]
made in germany.

Dimensioner - BSO 02 Tunnel med HKD 2.2 Tunnel

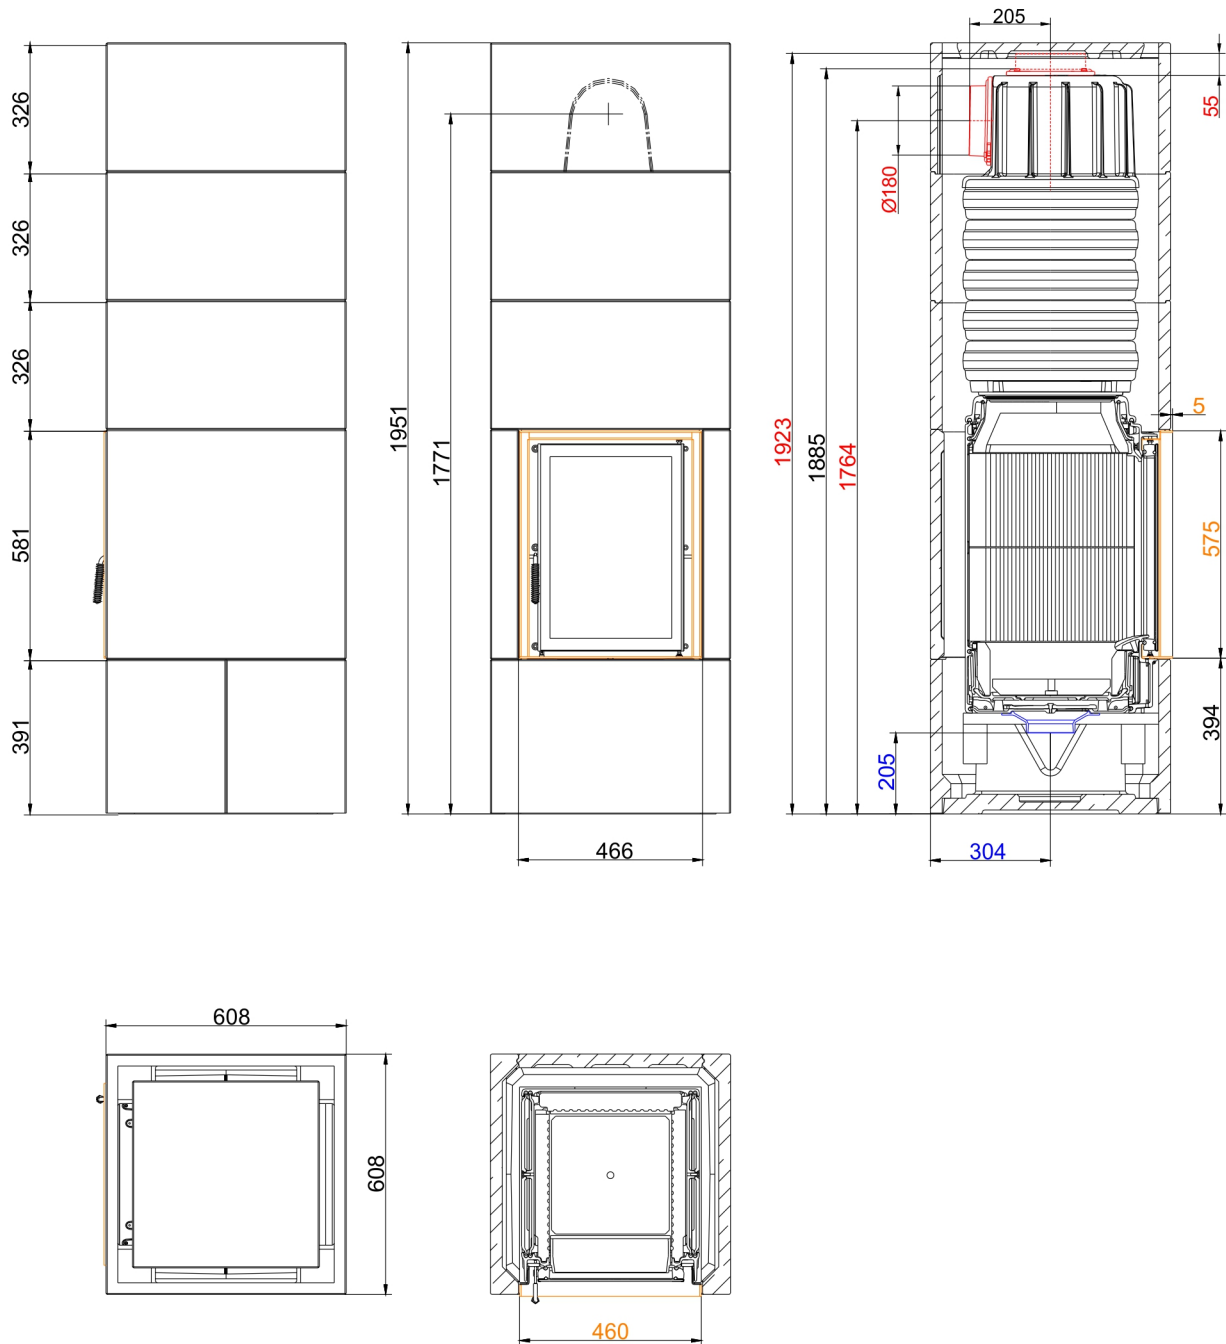

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttitningar finns på www.brunner.de Ram/avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant markerad med färg.

Planering och montering - BSO 02 Tunnel med HKD 2.2 Tunnel

Testad		EN 13229
Energimärkning / EEI		A+ / 120,1
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	9
Vedåtgång	kg/h	2,5
Avgas massaström	g/s	10
Avgastemperatur	°C	220
Nödvändigt transporttryck ¹⁾	Pa	12
Förbränningsluftsbehov	m ³ /h	25
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125
Beklädnadskomponenter		
Basyta (bredd x djup)	mm	608 x 608
Monteringshöjd	mm	1951
Höjd utökningsring	mm	326
Minsta avstånd eldstad		
till icke brännbar monteringsvägg	cm	5
med strålskyddsplåt till icke brännbar monteringsvägg	cm	0
till brännbar monteringsvägg	cm	10
med strålskyddsplåt till brännbar monteringsvägg	cm	5
Överkant eldstad till tak	cm	40
Luftvärsnitt		
Cirkulationsluft ²⁾	cm ²	215
Tilluft ³⁾	cm ²	400
Värmeisolering utan / med luftgaller		
vid takanslutning med/utan luftgaller	cm	22 / 16
Vikt		
Total vikt	kg	654
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

1) Rökasspjäll rekommenderas

2) Befintlig tilluftsöppning

3) Cirkulationsluftöppningen måste skäras in i sockeln på uppställningsplatsen